



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Mantenimiento a Equipo de Pre- Enfriado

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

PR- MAN-230

REVISIÓN:

4

FECHA DE REVISIÓN:

Marzo -2015

HOJA:

1/4

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Mantener en óptimas condiciones de operación los equipos utilizados para el enfriado del producto y alcanzar la temperatura requerida para el embarque.

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Departamentos que intervienen en el procedimiento de Mantenimiento a Equipo de Pre-Enfriado

DOCUMENTO
CONTROLADO

- Empaque
- Mantenimiento



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: Técnica		Fecha de Elaboración: Abril, 2010
Departamento: Mantenimiento e Infraestructura		Hoja: 3/4
Procedimiento: Mantenimiento a Equipo de Pre enfriado		
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento
Oficial Eléctrico	02	<p>Mantenimiento correctivo a equipo de pre enfriado</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- En coordinación con el personal del área retirar producto que se encuentre próximo al área de trabajo. (Tomate, charolas, etc.) Evitando algún tipo de contaminación. 2.- Desconectar la energía en el área donde se va a trabajar y colocar tarjeta de seguridad. 3.- Por seguridad verificar con el voltímetro que no se tenga presencia de voltaje 4.- Si amerita por razones de inocuidad proteger con plástico la superficie donde se trabajará 5.- Proceder a retirar el motor para realizarle el mantenimiento correctivo, aplica para todos los pre enfriados. 6.- Revisar que las aspas y la banda estén en óptimas condiciones, en caso de que la banda se encuentre desgastada proceder a cambiarla, Revisar contacto res de arranque y/o remplazarlo, aplica también para la unidad manejadora de aire. Para la unidad exterior realizar cambio de aceite, filtro de aceite, piedra desecante y reposición de gas refrigerante R22, arranque del equipo considerando lo expuesto en la revisión de la indicación 6 de la operación 1. 7.- Recoger la herramienta utilizada, los materiales de desecho y realizar limpieza general 8.- Avisar al departamento de inocuidad para que coordine la limpieza y desinfección del lugar donde se trabajo. 9.- Documentar la actividad en la bitácora correspondiente.


DOCUMENTO
CONTROLADO




**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.**

DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección: Técnica	Fecha de elaboración: Abril, 2010
Departamento: Mantenimiento e Infraestructura	Hoja: 4/4
Procedimiento: Mantenimiento a Equipo de Pre enfriado	
Jefe de Mantenimiento Eléctrico y Automatismo	Oficial y Jefe de Mantenimiento Eléctrico y Automatismos

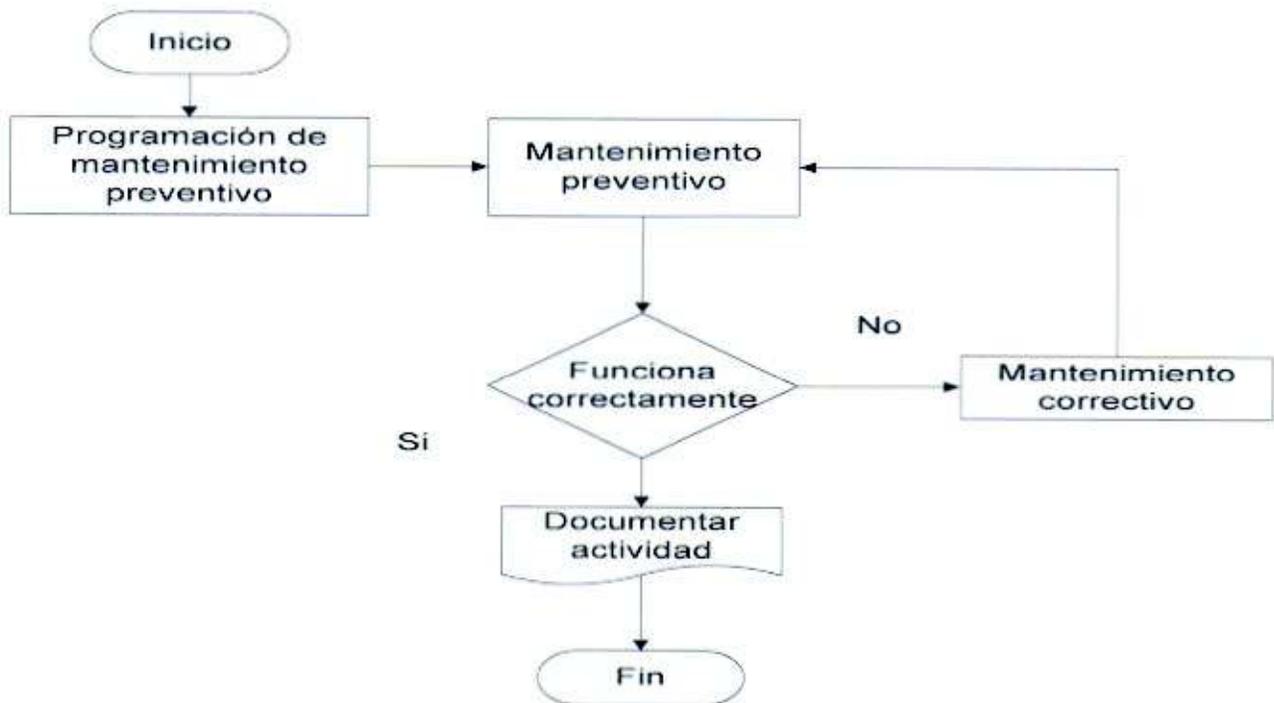

DOCUMENTO CONTROLADO

Formuló  José Bernabé Hernández Gámez JEFE DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y AUTOMATISMO	Revisó  Ing. Rodolfo Segura Díaz GERENTE DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	Autorizó  Ing. Ismael Padrón Segura DIRECTOR TÉCNICO
---	---	--